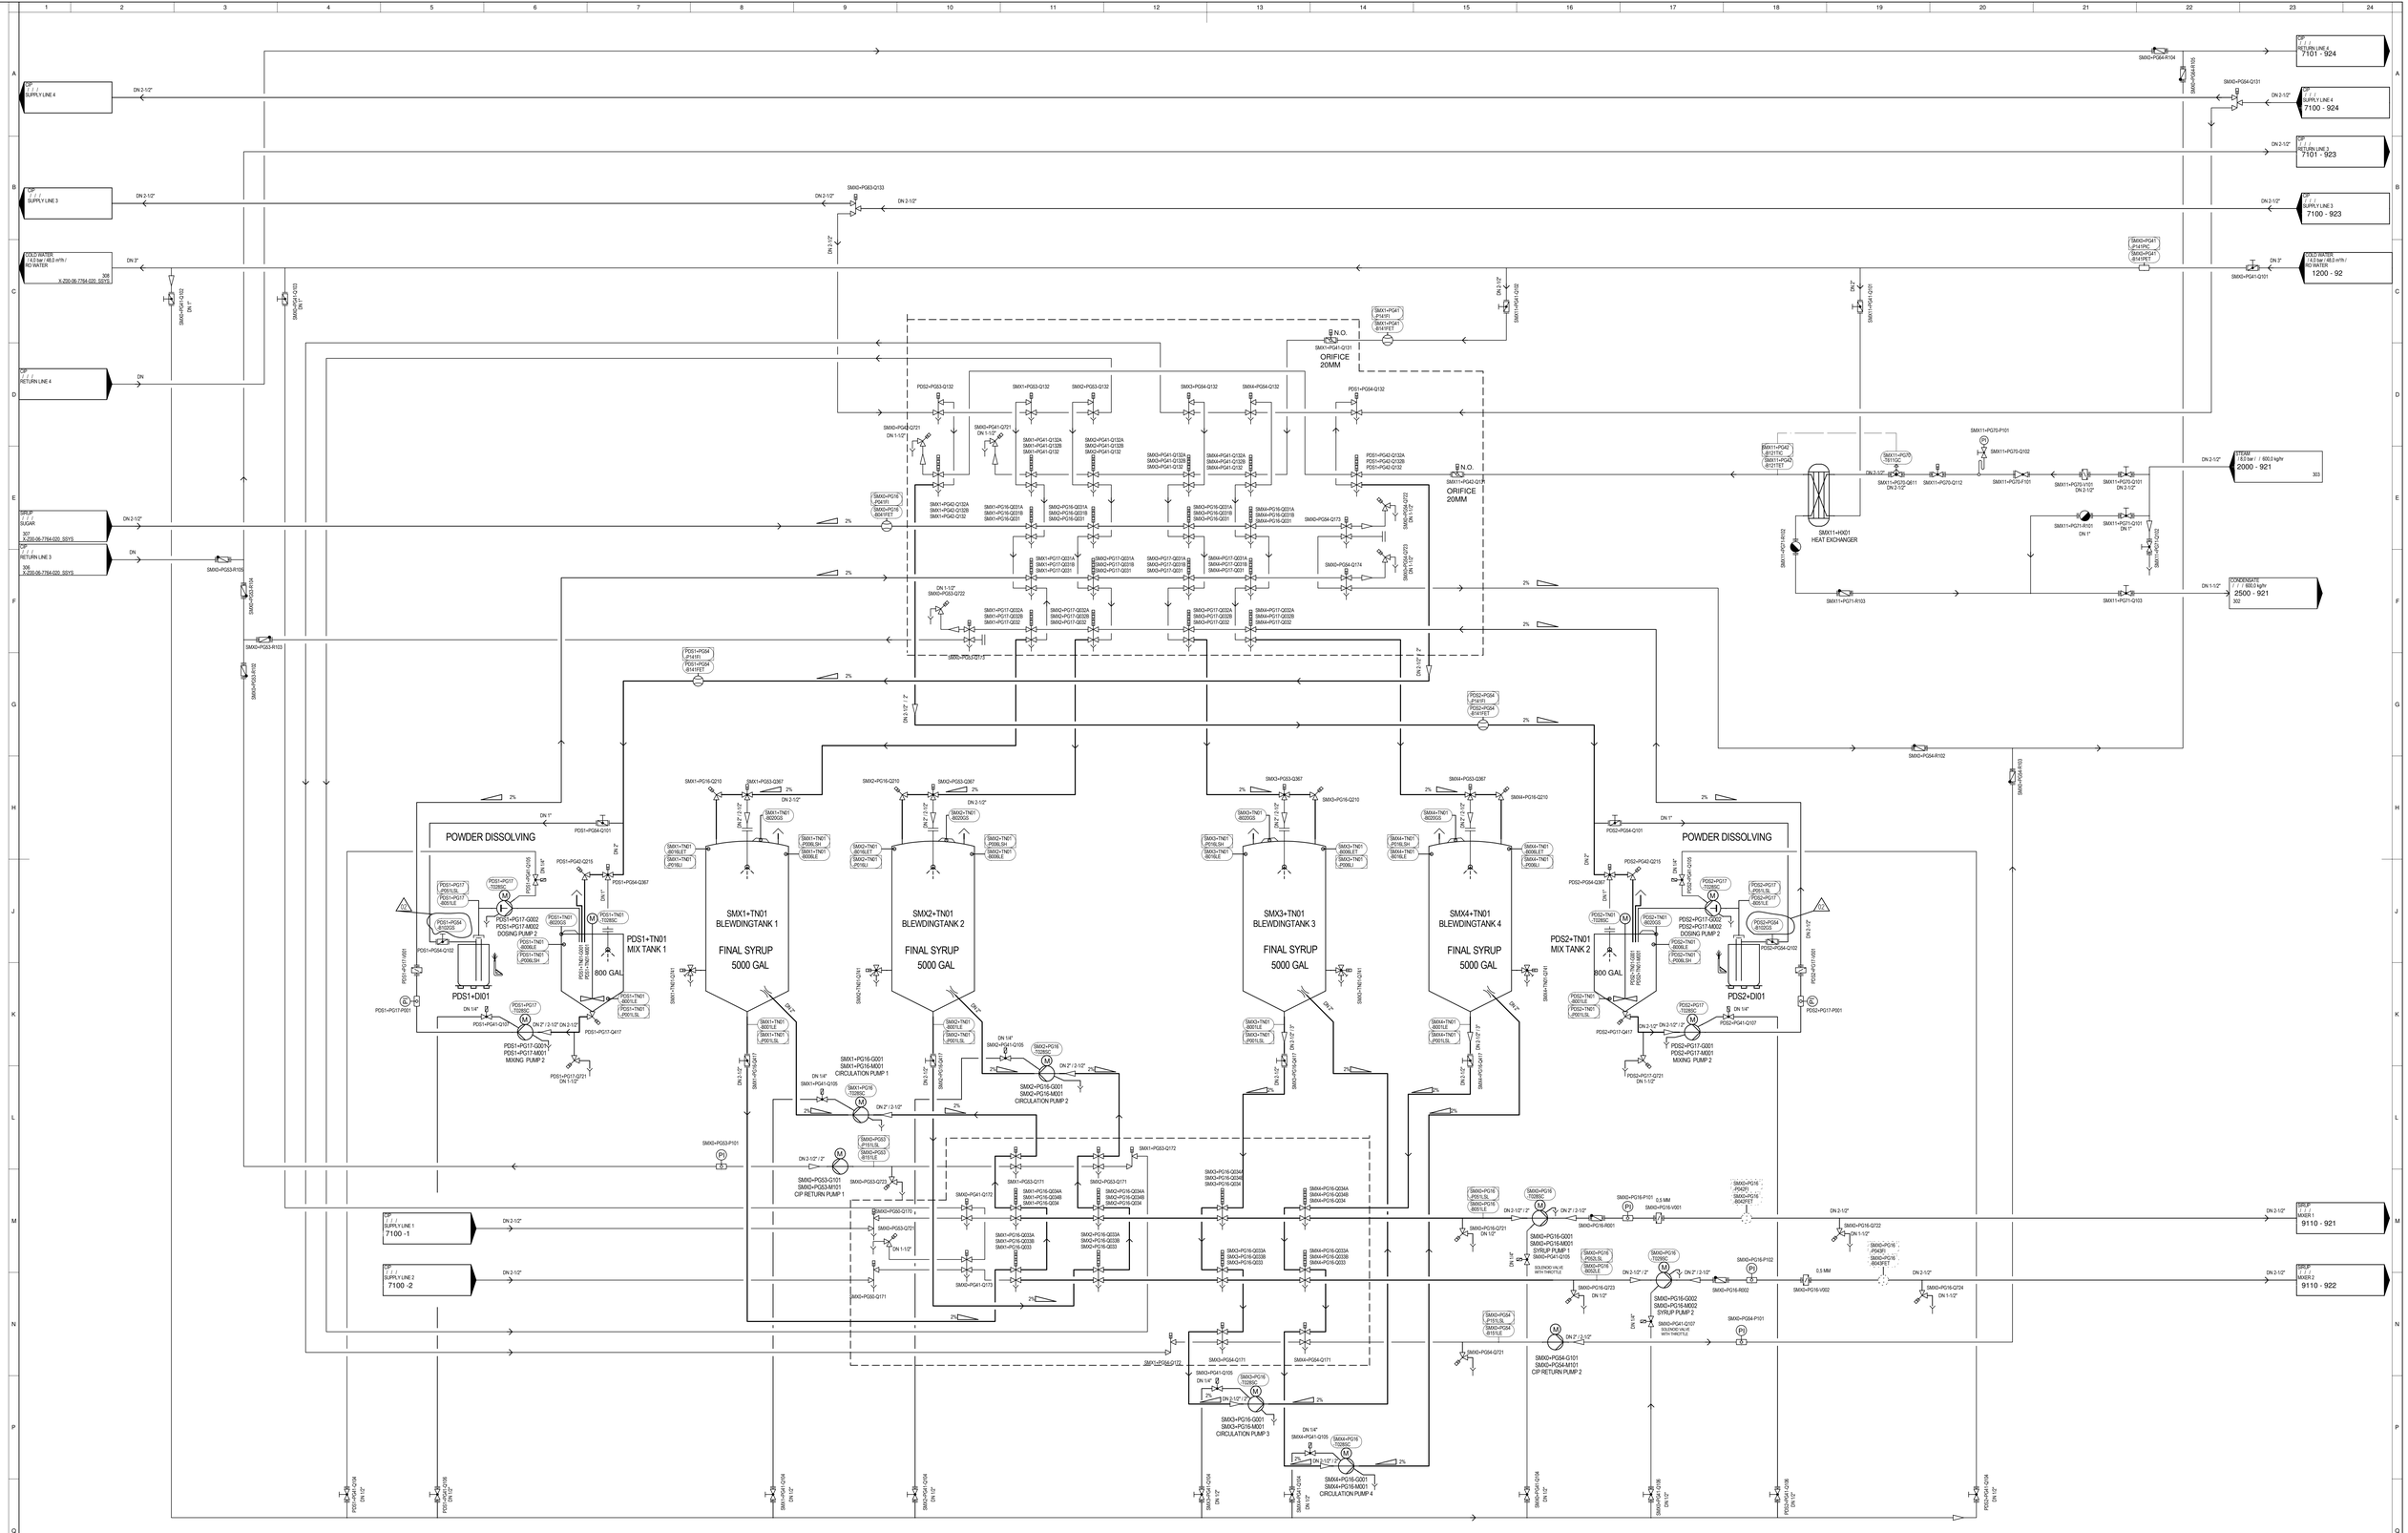

=SP1.L1

SMX1+TN01	SMX3+TN01	PDS2+TN01-M001	PDS1+TN01-M001
BLEWDINGTANK 1	BLEWDINGTANK 3	AGIATOR	AGIATOR
d = 2800,0 mm	d = 2800,0 mm	P = 7,5 kW	P = 7,5 kW
V = 5000 GAL	V = 5000 GAL	n = 1750,0 rpm	n = 1750,0 rpm
KRONES	KRONES	KRONES	KRONES
SMX2+TN01	**SMX4+TN01**	**PDS2+TN01**	**PDS1+TN01**
BLEWDINGTANK 2	BLEWDINGTANK 4	MIX TANK 2	MIX TANK 1
d = 2800,0 mm	d = 2800,0 mm	d = 1600,0 mm	d = 1600,0 mm
V = 5000 GAL	V = 5000 GAL	V = 800 GAL	V = 800 GAL
KRONES	KRONES	KRONES	KRONES

PDS1+PG17-M001	PDS1+PG17-M002	SMX1+PG16-M001	SMX1+PG53-M001	SMX1+PG16-M001	SMX1+PG16-M001	SMX1+PG16-M001	SMX1+PG54-M001	SMX1+PG16-M001	SMX1+PG16-M002	PDS2+PG17-M001	PDS2+PG17-M002
W + 22/20 Ø125	SLH 80-20	W + 22/20 Ø142	WS + 20/15 Ø135	W + 22/20 Ø142	W + 22/20 Ø142	W + 22/20 Ø142	WS + 20/15 Ø135	W + 22/20 Ø125	W + 22/20 Ø125	W + 22/20 Ø125	SLH 80-20
P = 4,6 kW	P = 2,2 kW	P = 6,3 kW	P = 6,3 kW	P = 6,3 kW	P = 6,3 kW	P = 6,3 kW	P = 6,3 kW	P = 3,5 kW	P = 3,5 kW	P = 4,6 kW	P = 2,2 kW
n = 3500,0 rpm	n = 445,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 3500,0 rpm	n = 445,0 rpm
KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES
PDS1+PG17-G001	**PDS1+PG17-G002**	**SMX1+PG16-G001**	**SMX0+PG53-G101**	**SMX2+PG16-G001**	**SMX3+PG16-G001**	**SMX4+PG16-G001**	**SMX0+PG54-G101**	**SMX0+PG16-G001**	**SMX0+PG16-G002**	**PDS2+PG17-G001**	**PDS2+PG17-G002**
MIXING PUMP 2	DOSING PUMP 2	CIRCULATION PUMP 1	CIP RETURN PUMP 1	CIRCULATION PUMP 2	CIRCULATION PUMP 3	CIRCULATION PUMP 4	CIP RETURN PUMP 2	SYRUP PUMP 1	SYRUP PUMP 2	MIXING PUMP 2	DOSING PUMP 2
Q = 20,0 m³/h	Q = 4,0 m³/h	Q = 18,0 m³/h	Q = 20,0 m³/h	Q = 18,0 m³/h	Q = 18,0 m³/h	Q = 18,0 m³/h	Q = 20,0 m³/h	Q = 6,4 m³/h	Q = 6,4 m³/h	Q = 20,0 m³/h	Q = 4,0 m³/h
dp = 3,2 bar	dp = 3,0 bar	dp = 2,9 bar	dp = 2,0 bar	dp = 2,9 bar	dp = 2,9 bar	dp = 2,9 bar	dp = 2,0 bar	dp = 3,1 bar	dp = 3,1 bar	dp = 3,0 bar	dp = 3,0 bar
KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES	KRONES

SMX11+HX01
HEAT EXCHANGER
P = 350,0 kW
$V_{(l)}$ = 12,0 m³/hr

Angebotsnummer:				NIAGARA BOTTLING LLC
Auftragsnummer: 7009321				
VT	02	REVISION 02	14.11.08 08:54:40 /JOCKNGEB	KRONES WERK STEINECKER
VKP	Ausgabe	Änderung	Tag Name	
TB	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht erlaubt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.			P&ID BATCHING SYSTEM & FINAL SYRUP STORAGE
TA				
PLT				
GPL				
	Name	Datum	Datum	Maßstab: 1:X	Werkstoff: XXX	Erset. für	Blatt
	Bearb.:	11.06.2008		CAD	Zeichnung nur im CAD-System ändern !!	Zeichn.-Nr.: X-Z00-06-7764-030
Blattgröße:	Gepr.: DIN A0	14.11.08 08:54:28				

Print Date 14.11.08 10:45:24

C:\WINDOWS\system32\Document1